


SCHEMAT ADRESOWANIA SYSTEMU OŚWIETLENIA

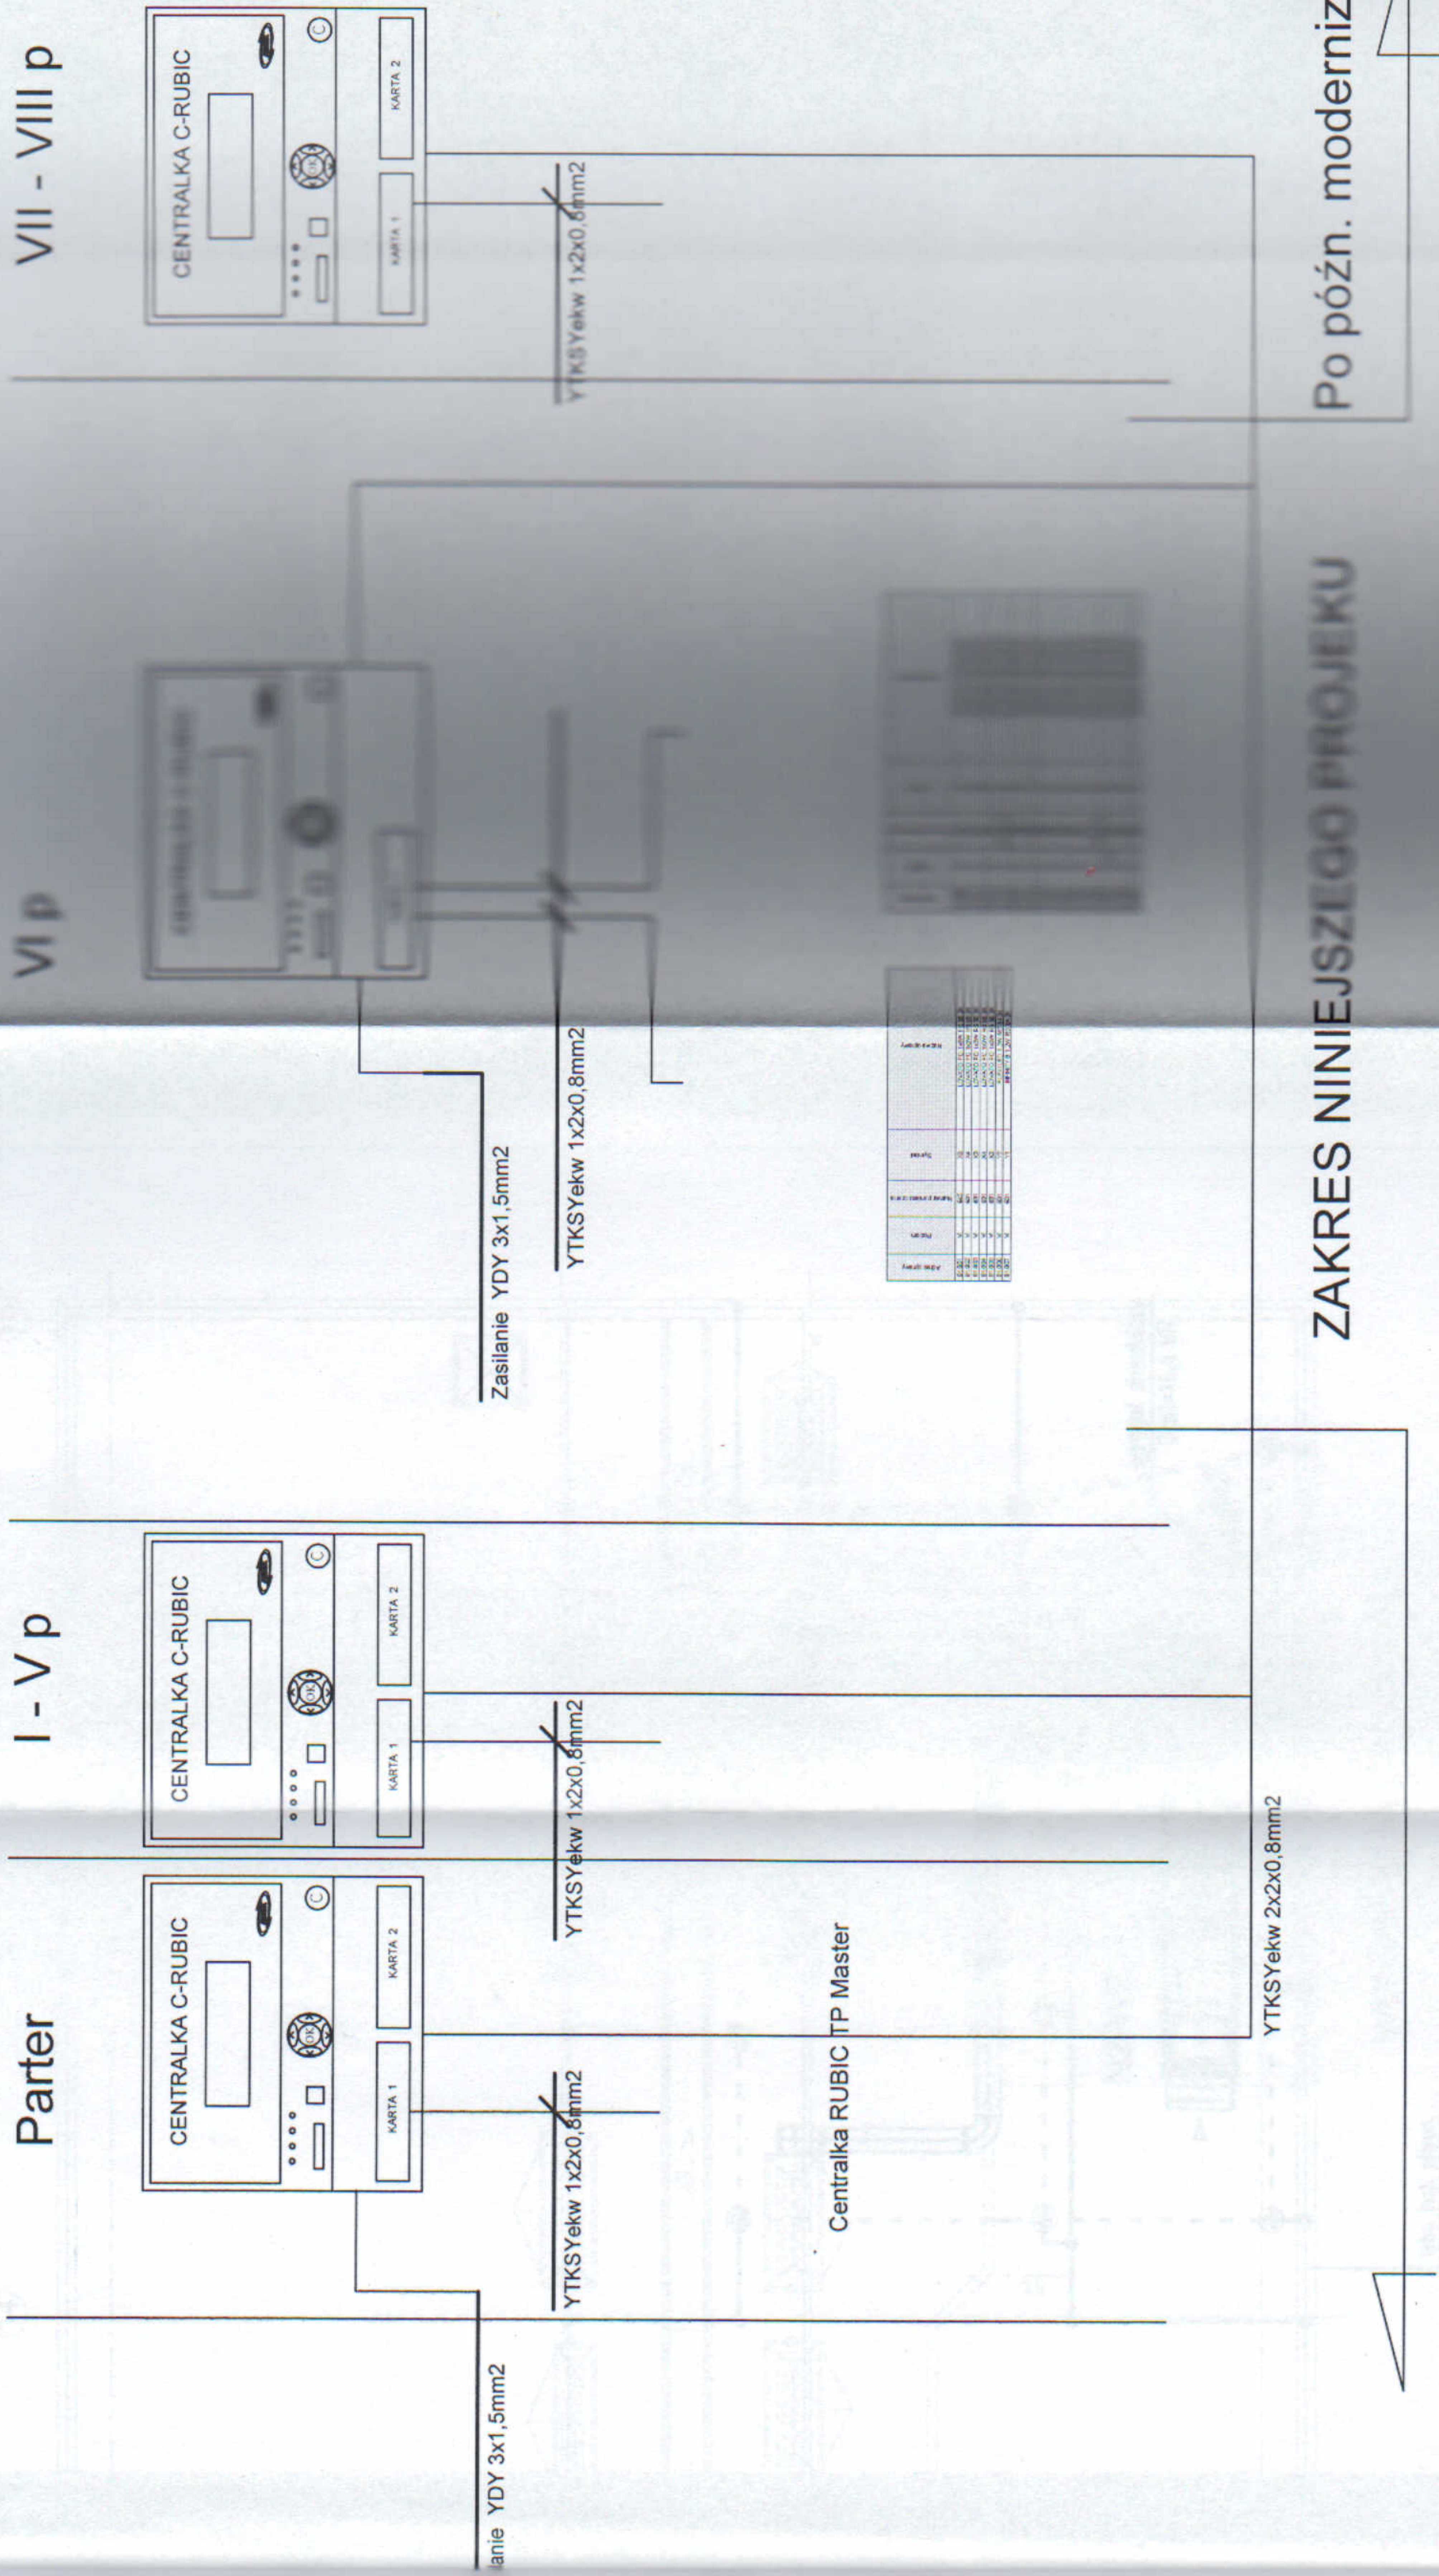

Po późn. modernizacji

ZAKRES NINIEJSZEGO PROJEKTU

Po późn. modernizacji

[illegible]

UWAGA:

Magistrala przewodem YTKSYekw 1x2x0,8mm² w topologii liniowej.

Maksymalna długość przewodu 1200 mb.