


V1-V4
Ochronik przepięć. Kl. C
VZS C/4, pod. OBO
(lub równoważny)

OTOLARYNGOLOGIA – szyb inst. 1/2 1/1
OKULISTYKA – szyb inst. 2/2

SCHEMAT ROZDZ. TR
ROZDZ. OSW. I GN. WTYCZK. ZAS. REZ.

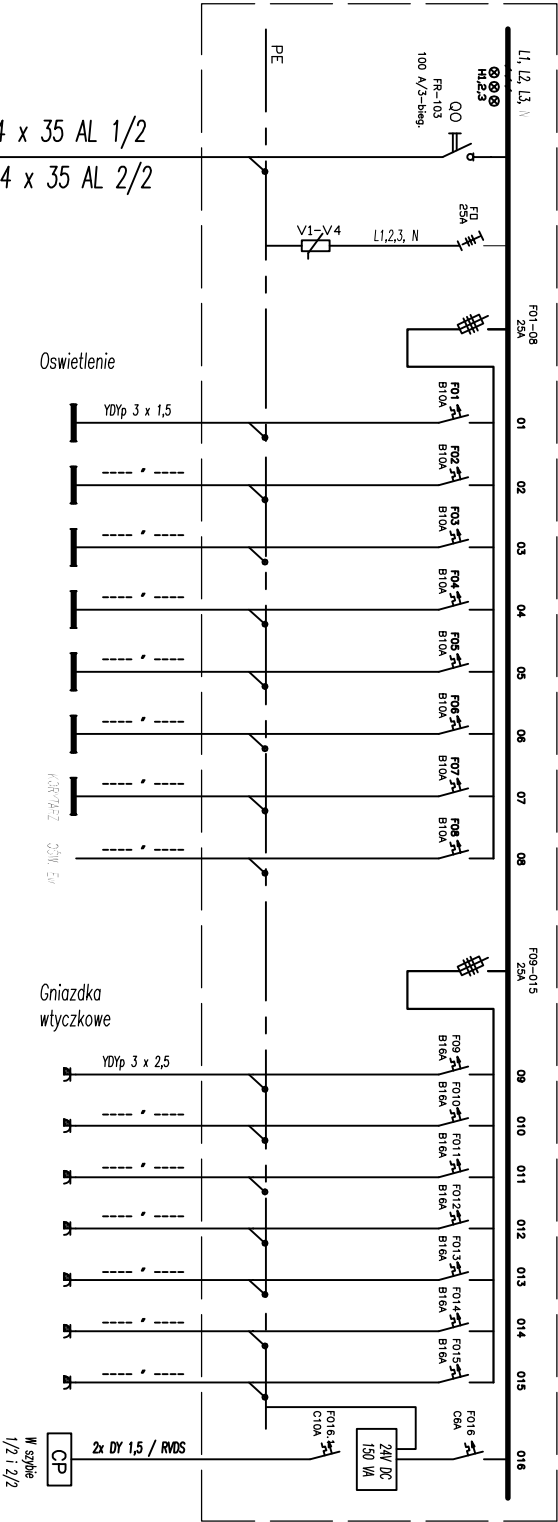

Otolar. istn. 4 x 35 AL 1/2
Okulist. istn. 4 x 35 AL 2/2

Osw. p. chorych

Osw. komunikacja - hal
Rezerwa

Gn. wt. w pok. chorych i
p. biur. oraz zoop. mem.

Centr. systemu przyzywowego

W RG szpitala
sekcja zas. rezerw.

1 / 2
Okulistyka

Pi=14,4 kW
kz=0,5
Po=7,2 kW
cos fi=0,98
Io=11,0 A

Pi=15,7 kW
kz=0,5
Po=7,8 kW
cos fi=0,98
Io=12,0 A

1 / 2
Otolaryngologia

Wykonać 3 komplety

GGI Capital sp. z o. o., 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 11/6 tel. kom. 0 665 721 200, 0 661 201 687			
ZLECENIODAWCA Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50			
TITULAT Projekt przebudowy 6-go piętra (oddz. Okulistyki i Otolaryngologii) BLOK 1A - projekt zainieny			
BRANZA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY			
NR RIS E-10 RYSUNEK Schemat rozd. TR		NR DOK G1-10-630 / 77 / 77 Biopod 2013 r.	
AUTORYZ INŻ. EMIL LICBARSKI SPRAWDZAJĄCY INŻ. MARIAN NOWOSIELSKI		DATA PODPIS Biopod 2013 r.	